




ALS SK, s.r.o.
Skúšobné laboratórium
Kirejevská 1678
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
tel: +421475811617
e-mail: marketing.rs@alsglobal.com

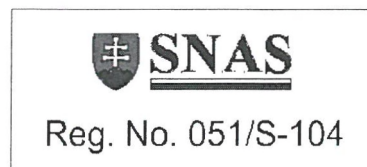

A/N - akreditovaná skúška/nekreditovaná skúška

PROTOKOL O SKÚŠKACH č. 3728/2018

Počet výtlačkov : 3
Počet strán : 1
Strana č. 1/1

ŽIADATEĽ : Obec Dúbravy, 962 12 Dúbravy 196
IČO žiadateľa : 00319899

Miesto a čas odberu : Obec Dúbravy, Obecný úrad, kuchynka, umývací drez, studený vodovodný kohútik,
26.3.2018, 14:50-14:55

Zdroj vody : obecný vodovod

Vzorka : pitná voda, bodová vzorka, odber vykonal pracovník SL: Telek podľa SM-57-03 za prítomnosti žiadateľa
rozsah vyšetrenia podľa požiadavky žiadateľa, protokol o odbere vzorky je prílohou tohto protokolu

Dátum prevzatia skúšobnej vzorky do laboratória : 26.3.2018
Dátum vykonania skúšok a vystavenia protokolu: 26.3.2018 - 27.3.2018
Nález platí len pre doručení vzorku.

Ukazovatele: ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu vody

Hodnotený ukazovateľ	Metóda	Typ skúšky	Jednotka	Hodnota	Limit
Zákal	STN EN ISO 7027-1	A	FNU	9,0	max. 5

Použité skratky : STN - Slovenská technická norma, SM - smernica
SL - skúšobné laboratórium, FNU-formazín nefelometrická jednotka

Odhýlky od skúšobných metód: nie sú
Tento protokol môže byť reprodukován inak ako celý len s písomným súhlasom skúšobného laboratória.
Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšky a nenahradzujú rozhodnutia orgánov štátneho odborného dozoru.
Laboratórium je akreditované SNAS, ktorý je signatárom ILAC MRA v oblasti akreditácie laboratórií.

Vzorkovanie je akreditovaná činnosť.

Upozornenie na súlad / nesúlad:

Vyšetrovaná vzorka v hodnotených ukazovateľoch nie je v súlade s medznými hodnotami uvedenými vo Vyhláške MZ SR č. 247 z 9. októbra 2017 v ukazovateľoch: Zákal.

Vyhotovil a za správnosť zodpovedá: Štefánka Kováčová



Schválil :

Ing. Ľuboš Fraňo
riaditeľ skúšobného laboratória