




ALS SK, s.r.o.
Skúšobné laboratórium
Kirejevská 1678
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
tel: +421475811617
e-mail: marketing.rs@alsglobal.com

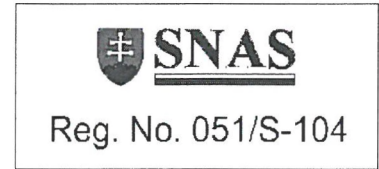

A/N - akreditovaná skúška/neakreditovaná skúška

PROTOKOL O SKÚŠKACH č. 3098/2018

Počet výtlačkov : 3
Počet strán : 1
Strana č. 1/1

ŽIADATEĽ : Obec Dúbravy, 962 12 Dúbravy 196
IČO žiadateľa : 00319899

Miesto a čas odberu : Obec Dúbravy, Obecný úrad, kuchynka KD, umývací drez, studený kohútik,
13.3.2018, 12:40-13:00

Zdroj vody : obecný vodovod

Vzorka : pitná voda, bodová vzorka, odber vykonal pracovník SL: Turoňová podľa SM-57-03 za prítomnosti žiadateľa rozsah vyšetrenia podľa požiadavky žiadateľa, protokol o odbere vzorky je prílohou tohto protokolu

Dátum prevzatia skúšobnej vzorky do laboratória : 13.3.2018
Dátum vykonania skúšok a vystavenia protokolu : 13.3.2018 - 15.3.2018
Nález platí len pre doručenú vzorku.

Ukazovatele: ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu vody

Hodnotený ukazovateľ	Metóda	Typ skúšky	Jednotka	Hodnota	Limit
Zákal	STN EN ISO 7027-1	A	FNU	134	max. 5

Použitie skratky : STN - Slovenská technická norma, SM – smernica
SL - skúšobné laboratórium, FNU-formazín nefelometrická jednotka

Odchýlky od skúšobných metód: nie sú
Tento protokol môže byť reprodukován inak ako celý len s písomným súhlasom skúšobného laboratória.
Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšky a nenahrádzajú rozhodnutia orgánov štátneho odborného dozoru.
Laboratórium je akreditované SNAS, ktorý je signatárom ILAC MRA v oblasti akreditácie laboratórií.

Vzorkovanie je akreditovaná činnosť.

Upozornenie na súlad / nesúlad:

Vyšetovaná vzorka v hodnotenom ukazovateli nie je v súlade s medznými hodnotami uvedenými vo Vyhláske MZ SR č. 247 z 9. októbra 2017 v ukazovateli: Zákal.

Vyhotovil a za správnosť zodpovedá: Mgr. Zuzana Murínová

Schválil :

Ing. Ľuboš Fraňo
riaditeľ skúšobného laboratória

OBECNÝ ÚRAD DÚBRAVY

Dátum:

20.3.2018

Číslo záznamu:

10
271/2018

Číslo spisu:

Obč. 000010/2018-EJ5

Prílohy:

0

Vybavuje:

EG

